




Upplýsingar frá Blóðbankanum

www.blodbankinn.is, sími 543 5507

19.9.2012

Merking "Pathogen inaktiveraðs" blóðflögubykknis

Merking blóðflögubykknis er með sama hætti og áður, en framleiðslunúmerið er þó annað. Meiri texti er á límmiðanum sem vísar til meðhöndlunar við framleiðslu.

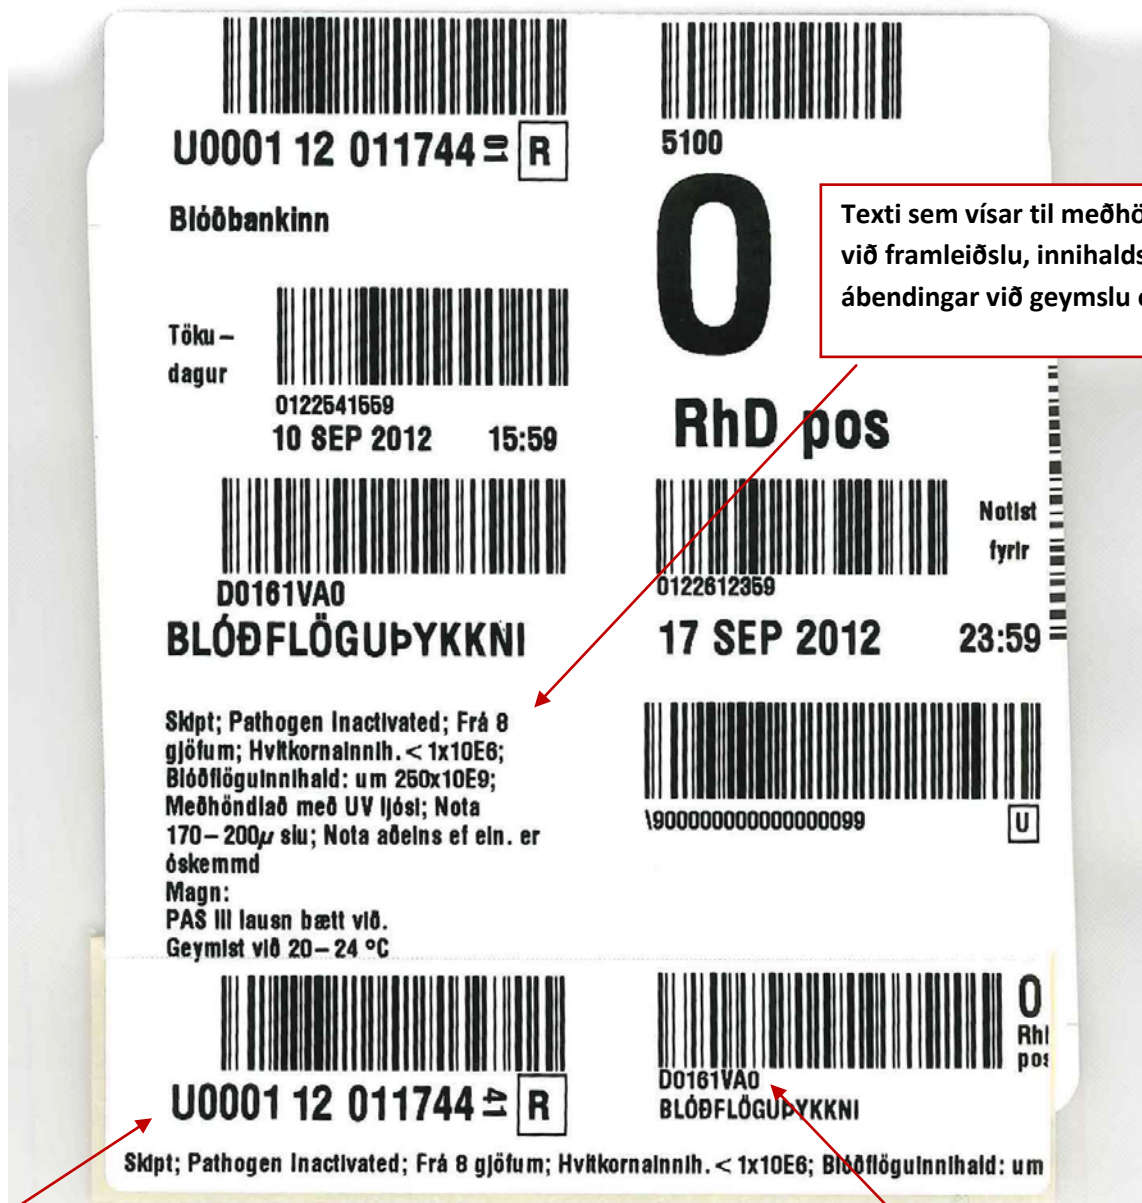

Texti sem vísar til meðhöndlunar við framleiðslu, innihaldslýsing og ábendingar við geymslu og inngjöf.

Pokanúmer:
U, er Landskódi
0001, teljari á fjölda Blóðbanka í viðkomandi landi
12, vísar til ártals
011744, er hlaupandi númer (teljari)
41, vísar til staðsetningar á límmiðanum
R, er vartala

Framleiðslunúmer
D0161VA0 og D0161VB0